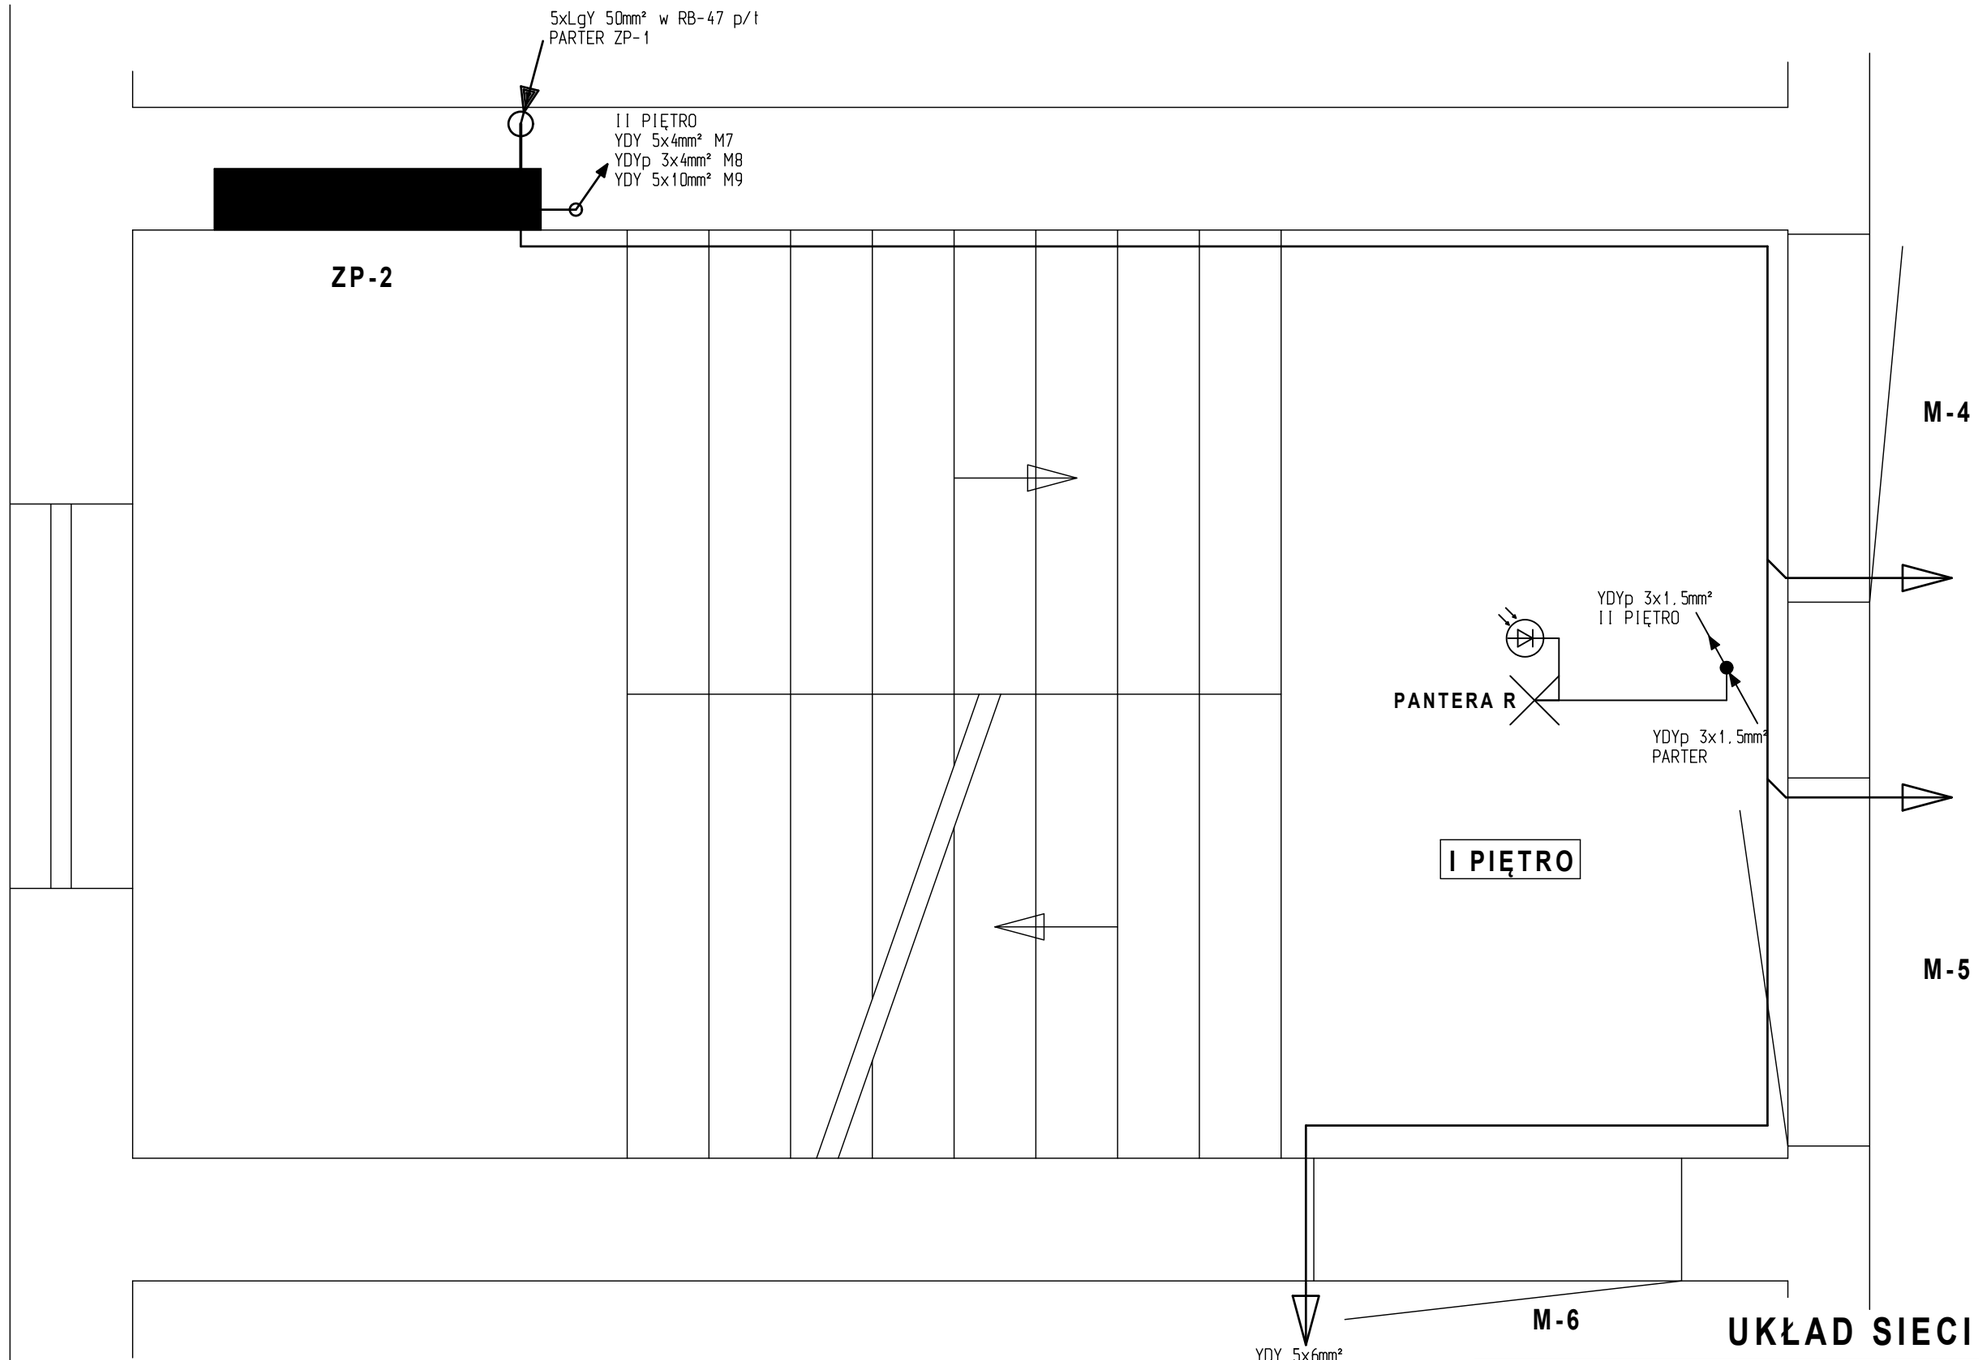

UKŁAD SIECI TN-S

Po = 55kW

Ochrona przeciwporażeniowa:
a). Ochrona przed dotykiem bezpośrenim
- izolacja i osłony
części czynnych przewodzacych.
b). Ochrona przed dotykiem pośrednim
- samoczynne
wyłączenie zasilania.
c). Połączenia wyrównawcze główne.

UWAGA;
1.Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYp 2,3x2,5mm^2 p/t.
2.Na ściankach drewnianych instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYp 2,3x2,5mm^2 w rurkach instalacyjnych RB-16mm.
3.W piwnicy zainstalować oprawy oświetleniowe typu OVAL-40W.
4.Stosować osprzęt instalacyjny o stopniu szczelności IP-44.
5.Komórki lokatorskie, w których zostanie wykonana instalacja oświetleniowa zostaną wytypowane w trakcie realizacji robót.
6.Połączenia wyrównawcze wykonać w układzie sieci C-C.

Bogdan Staniewski — ul. Jesienna 24 w Wałbrzychu

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA	TEMAT: SCHEMAT INSTAL. EL. - I PIĘTRO
	OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL.PSIE POLE 15
	INWESTOR: MZB Sp. z o.o. w WAŁBRZYCHU UL. GEN. ANDERSA 48, WAŁBRZYCH

PROJEKTANT:	ASYSTENT:	SPRAWDZAJĄCY:	DATA:	SKALA:
mgr inż. Bogdan Staniewski	mgr inż. Daniel Gwoździk		11.2019	1:15
NR UPRAWNIEŃ: UAN.V-7342/3/1/110/94	NR UPRAWNIEŃ:	NR UPRAWNIEŃ:	FAZA: PT	NR ARK.:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	NR RYS.: E5	